




Подсоединение конвектора с нижней подводкой к системе отопления

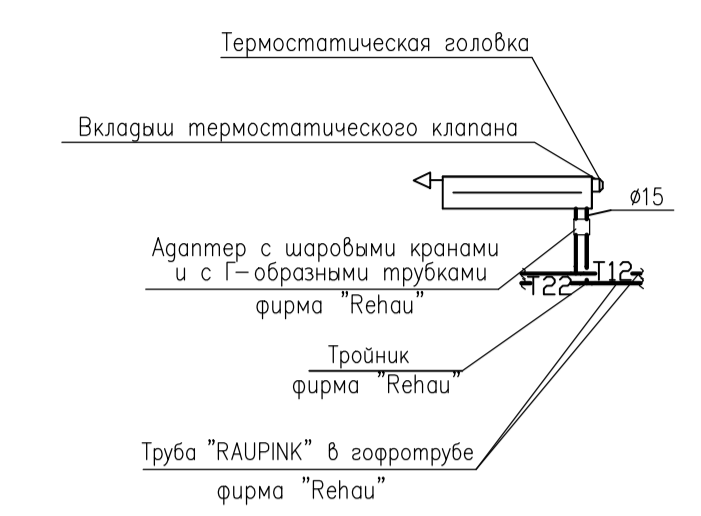

Подсоединение радиатора с боковой подводкой к системе отопления

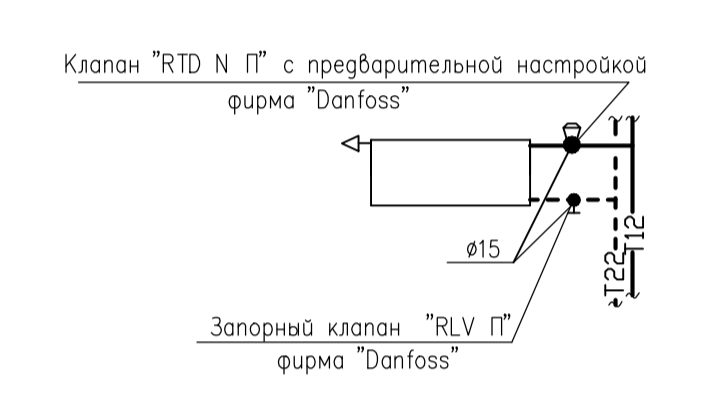

Распределительный узел

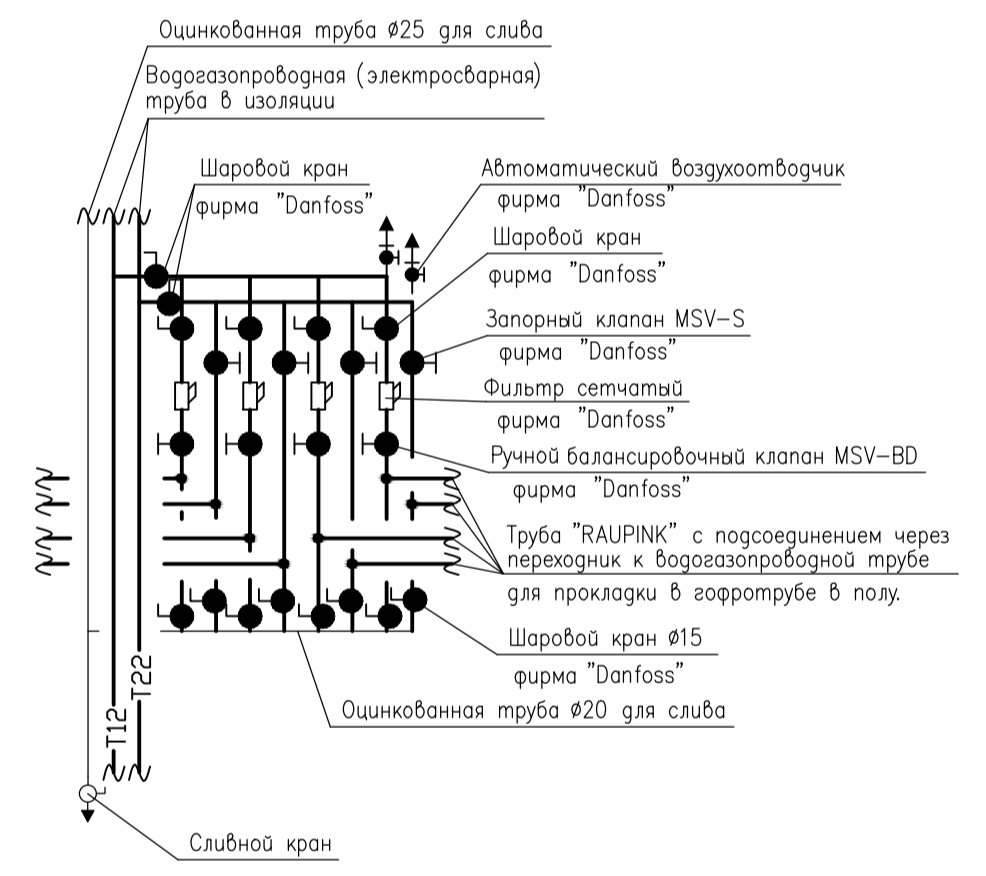

Примечание:  
 1. Все магистральные трубопроводы и стояки теплоизолировать.  
 2. Отметки трубопровода уточнить при монтаже.  
 3. Отметку ввода трубопроводов в здание уточнить по месту.

Изм.		Лист		№ док.		Подпись		Дата		шифр		27.02.2015 ОВ	
Заказчик: ООО "Управляющая компания Прометей"										Многоэтажный гараж стоянка по адресу:			
Г. Москва Коробинское шоссе вл. 41А, корп.1, корп. 2										Стандия		Лист	
Новое строительство										Р		37	
Разраб. Панова										Схема системы отопления.			
										000 "Арт Нуво"			