




Подсоединение конвектора с нижней подводкой к системе отопления

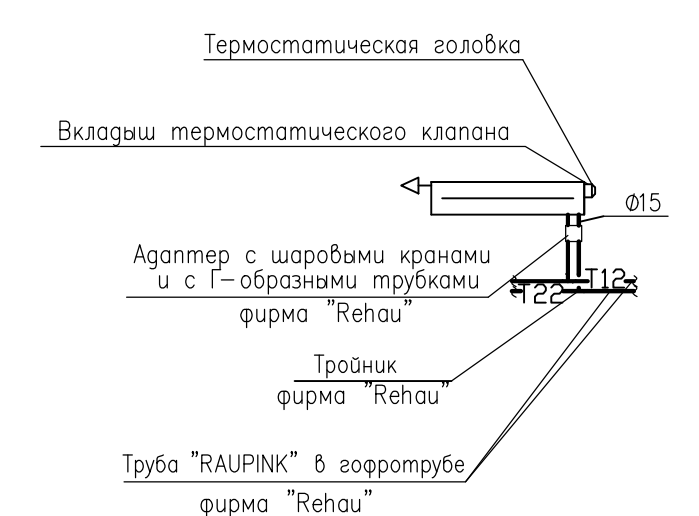

Подсоединение радиатора с боковой подводкой к системе отопления

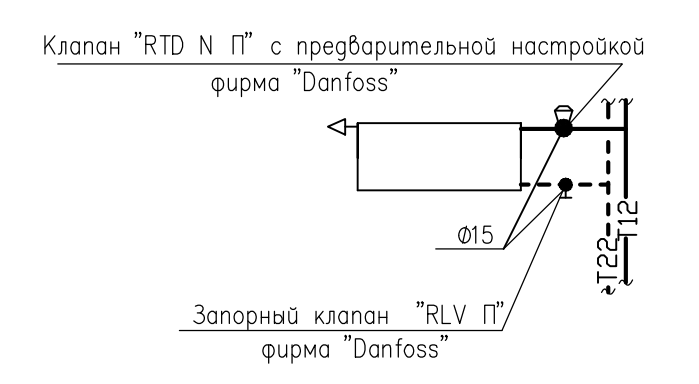

Распределительный узел

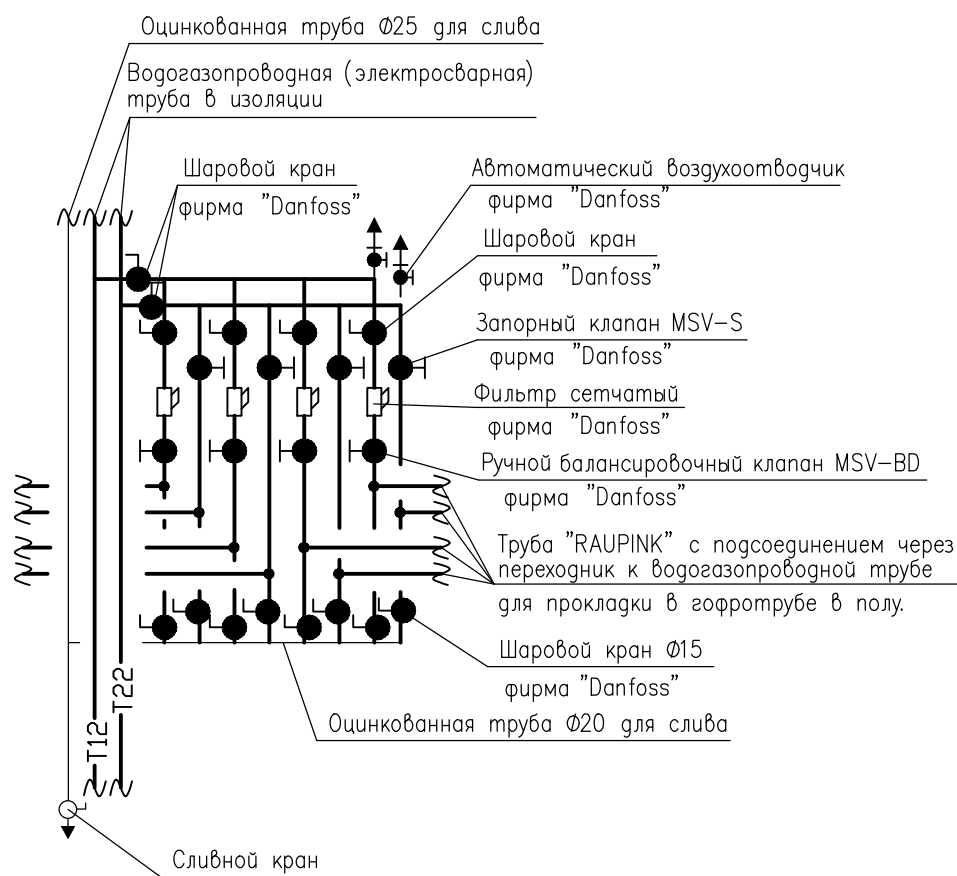

Примечание:  
 1. Все магистральные трубопроводы и стояки теплоизолировать.  
 2. Отметки трубопроводов уточнить при монтаже.  
 3. Отметку ввода трубопроводов в здание уточнить по месту.

Изм.	№	Лист	№ док.	Подпись	Дата	шифр Заказчик: ООО "Управляющая компания Прометей"	27.02.2015 08.2
ГИП	Ярмак	Разраб.	Панова	Новое строительство многоэтажного гаража-стоянки	по адресу: Г. Москва Коробинское шоссе вл. 41А, корп. 1, корп. 2	Специя	Лист 37
Схема системы отопления.						000 "Арм Нубо"	