
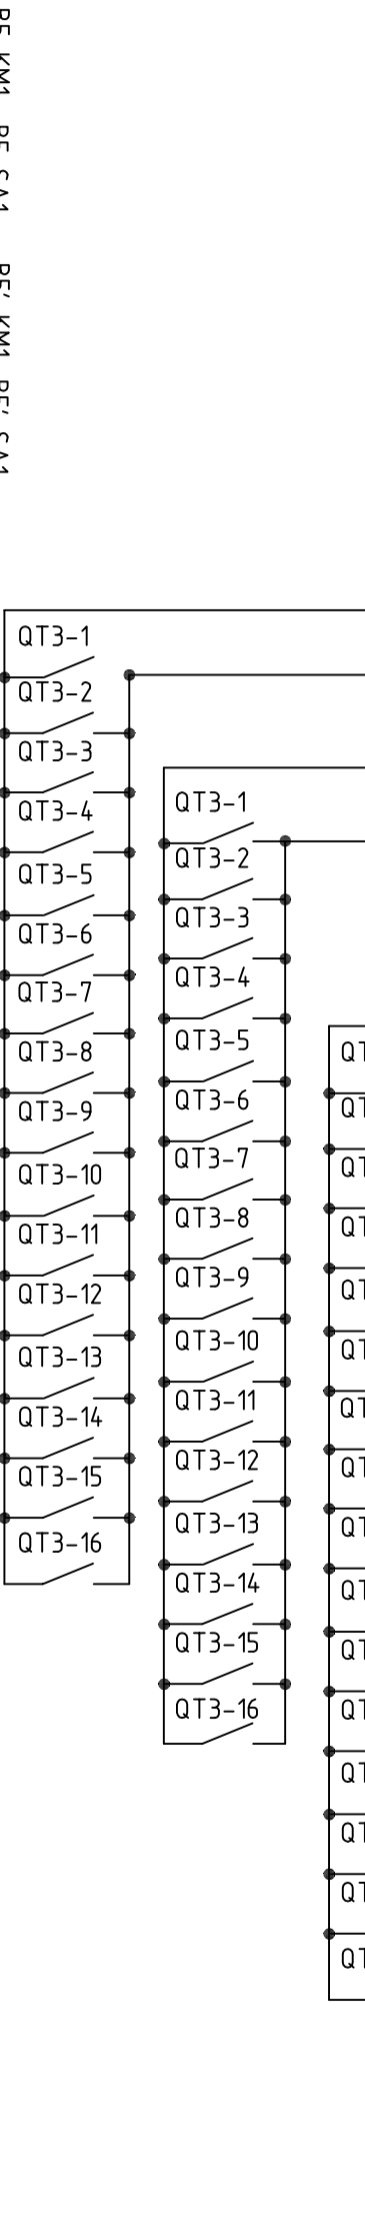

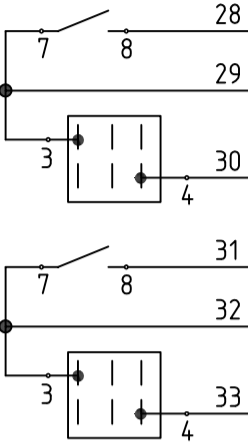


Модуль расширения МЕ4



“СОСТОЯНИЕ” вытяжного вентилятора В5	Контроль концентрации СО (см. проект “АК”)
Ключ выбора режима вытяжного вентилятора В5	
“СОСТОЯНИЕ” вытяжного вентилятора В5’	
Ключ выбора режима вытяжного вентилятора В5’	
“Работа” насоса НП5	
“Порог 1” – превышение концентрации угарного газа до 20 мг/м3	
“Порог 2” – превышение концентрации угарного газа до 100 мг/м3	
“Порог 1” – превышение концентрации угарного газа до 20 мг/м3	
“Порог 2” – превышение концентрации угарного газа до 100 мг/м3	

ИНВ. N ПОДЛ.	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ. N	СОГЛАСОВАНО	СОГЛАСОВАНО

Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
Модуль расширения МЕ4 101			

Изм.	Колуч.	Лист	Мдок	Подпись	Дата

шифр	27.02.2015. АОВ1
Заказчик: 000 “Управляющая компания Прометей”	
г. Москва Коробинское шоссе влад. 41А, корп. 1, корп. 2	
Новое строительство	Смодия
Многоэтажного здания – стоянку	Лист
Автоматизация вентиляции.	41
ШУ-П5.В5. Схема электрическая принципиальная (продолжение 2)	Листов
000 “Арм Нубо”	